


Asfaltbetooni konstruktsioon katendi taastamisel

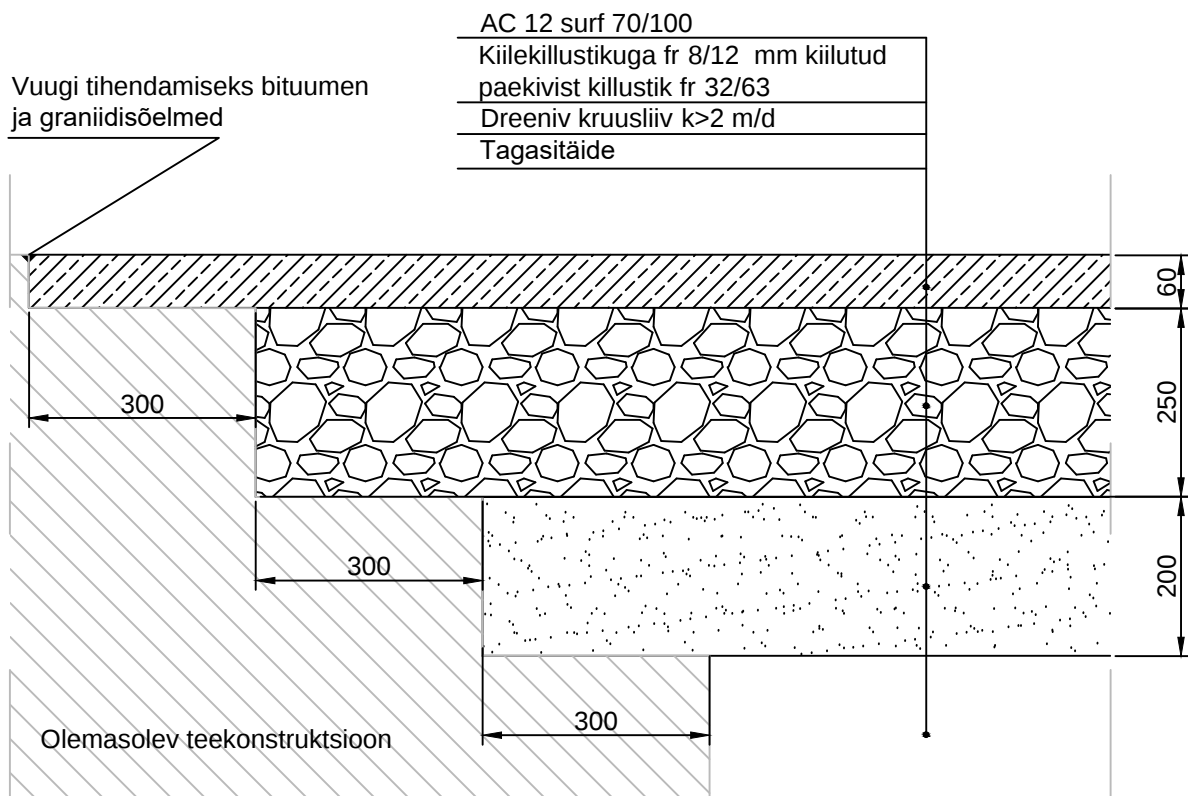

Märkus

1. Tee katend taastatakse vastavalt taastatavatele kihipaksustele kihtide kaupa, astmeliselt. Iga järgnev katendi kiht peab olema ülekatttega alumise suhtes vähemalt 30 cm. Aluskihi paksus peab olema 25 cm. Killustikaluse elastsusmoodul peab olema vähemalt 170 MPa.

Tellija OÜ Raida	Joonise nimetus Teekatte taastamine Katendi lõige					
Projekt Pargi 18b	Töö nr 1803	Staadium PP	Projekti osa VK	Joonise nr 7-02	Muudatus v02	Mõõtkava 1:10
Akadeemia tee 21-D201, 12618 TALLINN tel: 670 1009, faks: 648 4989, e-post: corson@corson.ee						
Joonestas	Kerli Krõm				14.03.2018	
Projekteeris	Toomas Liiv					
Kontrollis	Marko Raid					