


Teepeenra konstruktsioon katendi taastamisel

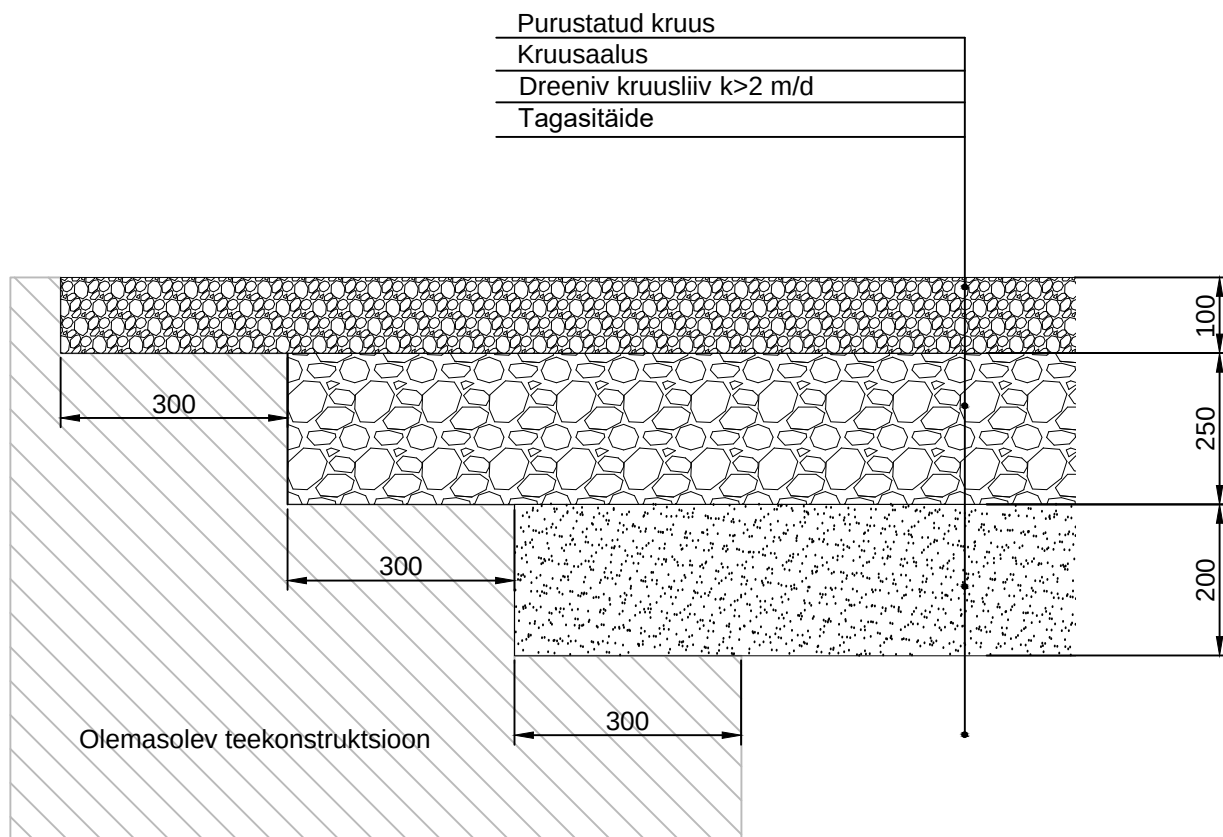

Märkus

1. Tee katend taastatakse vastavalt taastatavatele kihipaksustele kihtide kaupa, astmeliselt. Iga järgnev katendi kiht peab olema ülekatttega alumise suhtes vähemalt 30 cm. Aluskihi paksus peab olema 25 cm.

Tellija OÜ Raida	Joonise nimetus Teekatte taastamine Teepeenar					
Projekt Pargi 18b	Töö nr A83	Staadium EP	Projekti osa VK	Joonise nr 7-09	Muudatus	Mõõtkava 1:10
Akadeemia tee 21-D201, 12618 TALLINN tel: 670 1009, faks: 648 4989, e-post: corson@corson.ee						
Joonestas	Kerli Krõm			30.07.2019		
Projekteeris	Toomas Liiv					
Kontrollis	Toomas Liiv					