
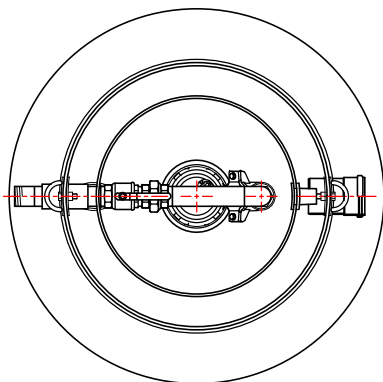


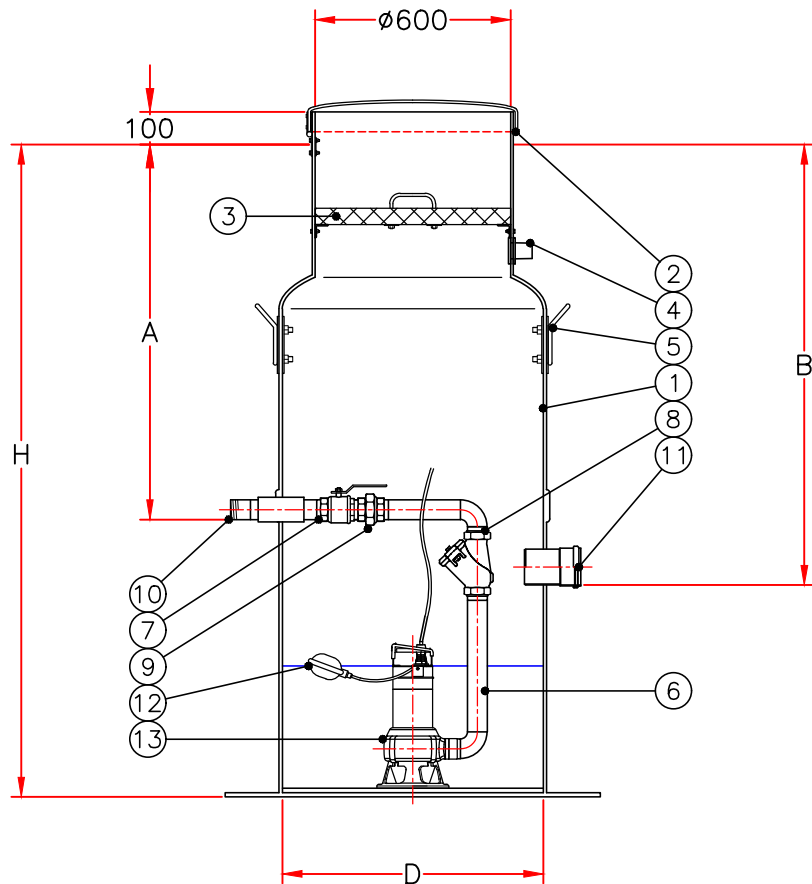

NR	NIMETUS	TEH. ANDMED	TK
1	Pumpla korpus	klaasplast	1
2	Teenindusluuk	klaasplast/malm	1
3	Soojustuskaas	polüstüreen	1
4	Kaabli läbiviik	D40	1
5	Tõsteaas	Fe	1
6	Survetoru roostevaba	DN50, AISI 304	1
7	Kuulkraan	DN50, PN10	1
8	Tagasilöögiklapp	DN50, PN10	1
9	Koonusliitmik	DN50, PN10	1
10	Keermega väljundtoru	2", AISI 304	1
11	Sissevoolutoru	De110, PVC	1
12	Ujuklüliti	PP	1
13	Sukelpump	Q= l/s, H= m	1

MÕÕDUD					
D	Pumpla läbimõõt	800 mm			
H	Pumpla kõrgus	2150 mm			
A	Survetoru kõrgus	1250 mm	DN60	nurk	0°
B	Sissevoolutoru kõrgus	1500 mm	De110	nurk	90°

Siseneva toru nurka mõõdetakse survetorust päripäeva.

Tellija Raida OÜ		Joonise nimetus Iseankurdav väikepump (Fertil)				
Projekt Pargi tn 18B						
 Akadeemia tee 21-D201, 12618 TALLINN tel: 670 1009, faks: 648 4989, e-post: corson@corson.ee		Töö nr	Stadium	Projekti osa	Joonise nr	Muudatus
		A83	EP	VK	8-10	2
		Joonestas	Kerli Krõm			24.07.2018
		Projekteeris	Kerli Krõm			
		Kontrollis	Toomas Liiv			